


CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
COMUNICAZIONE LETTURA CONTATORE

Codice Fornitura <i>(obbligatorio)</i>	
Codice Soggetto <i>(facoltativo)</i>	
Comune <i>(obbligatorio)</i>	
Recapito Telefonico <i>(obbligatorio)</i>	
Indirizzo Mail <i>(facoltativo)</i>	
Data Lettura e Ora <i>(obbligatoria)</i>	
Matricola Contatore <i>(facoltativa)</i>	

Riportare con una freccia nel sottostante quadrante, la posizione esatta delle lancette rilevata sul contatore.

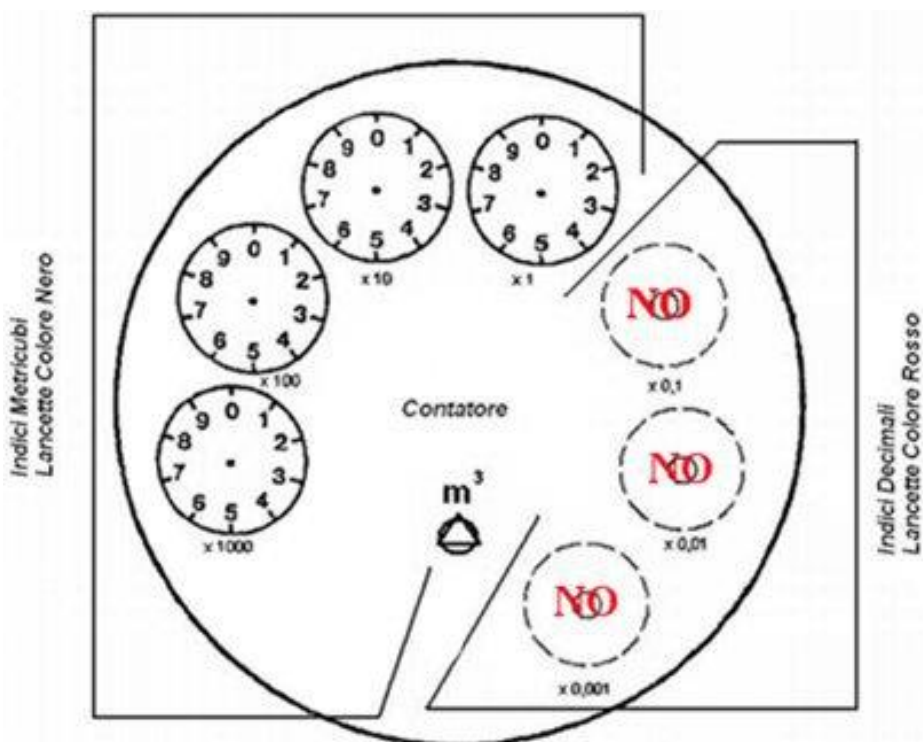

Nel caso di contatore a lettura diretta, riportare qui di seguito il numero indicato sul quadrante

--	--	--	--	--

FIRMA dell'Utente (leggibile) _____

La invitiamo a comunicarci la lettura riportandola nel presente schema trasmettendolo:

- Via Posta a: C.C.A.M. Via Ferraris 3, 14036 Moncalvo (AT)
- Via Fax al numero 0141 / 91.11.52
- Via Mail a: info@ccam.it o via Mail PEC ccam@legalmail.it
- Consegnandolo allo Sportello Clienti di Moncalvo (AT) Via Ferraris 3 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì orario continuato 08:30 – 16:30 e il sabato orario 08:30 – 12:30

NOTA BENE

Nel caso di contatore non accessibile per la rilevazione dei consumi, in mancanza di una autolettura si procederà d'ufficio all'attribuzione di un consumo a calcolo sulla base dei consumi medi annuali.

Si invita la SV ad indicare le modalità di contatto preferite al fine di un corretto aggiornamento della banca dati nel caso di necessità di contatto per la rilevazione di letture di contatori non accessibili dovendo, comunicare in forma riservata ai soli utenti aventi contatori non accessibili, il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure.

Nel caso in cui la misura comunicata dall'utente finale (autolettura) risultasse errata, il Gestore fornirà all'utente finale al massimo entro 9 giorni lavorativi dalla ricezione della lettura, comunicazione di mancata presa in carico dell'autolettura ricevuta.

La ringraziamo per la collaborazione